変 更 指 示 書

東京学芸大学(大泉他)附属大泉小学校体育館等改修電気設備工事

令和8年度

変更内容一覧

工事名：　東京学芸大学(大泉他)附属大泉小学校体育館等改修電気設備工事

図面番号	変更内容
E-11	図面目名称:附属特別支援学校動力盤結線図・幹線系統図(新設) 空調動力盤1EP-1に主幹配線遮断器(MCCB 3P 225AF/125AT)追加 図面にて追記、修正(変更箇所は囲み)

動力代表結線図

A 結線 MCCB AE 結線 ELCB	B 結線 MCCB BE 結線 ELCB	C 結線 MCCB CE 結線 ELCB	D 結線 MCCB DE 結線 ELCB	E 結線 MCCB EE 結線 ELCB	直入起動	F 結線 MCCB FE 結線 ELCB	人－△ 起動	C１	手元（試験）－遠方

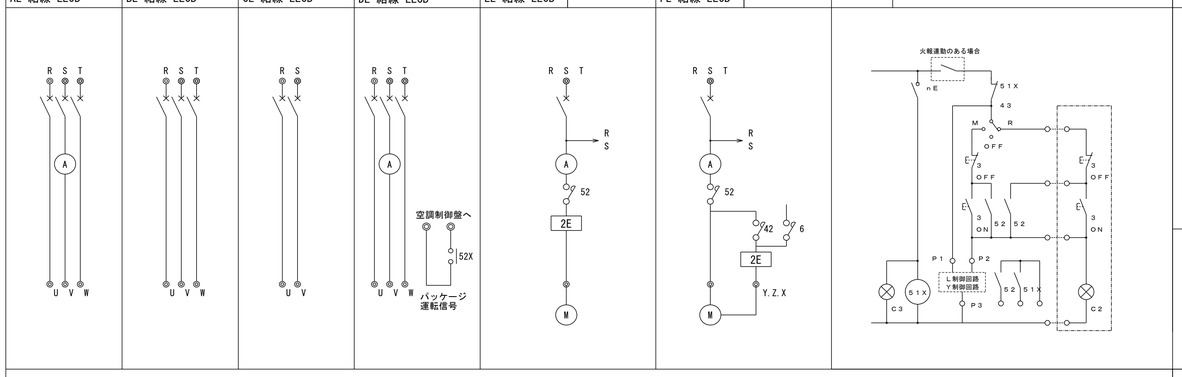

L制御回路	Y制御回路

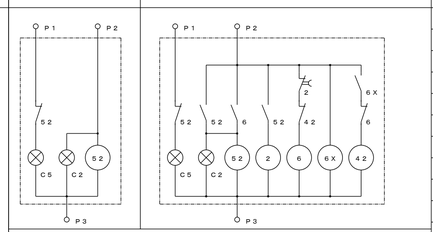

（注記）　１．動力操作盤には各幹線の電源表示（ＬＥＤ）を取付る。
２．１５Ａをこえる電流計にはＣＴを取付る。

備考

動力盤リスト

盤名称 形式	幹線 記号	主開閉器 電気方式	動力記号	負荷名称	負荷容量 （ｋＷ）	開閉器 ３Ｐ	標準 結線図	始動方式 直入	始動方式 人－△	警報盤 警報	警報盤 満水	警報盤 減水	警報盤 故障	配管配線サイズ	備考
特別支援学校体育館 空調動力盤 屋外自立型 1EP-1 低圧動力盤（１）より EM-CET60sq		MCCB3P225AF125AT ＡＣ３φ３Ｗ ２１０Ｖ （２２ｋＷ）													
				EHP-1	１１．０	１００／６０	ＢＥ							EM-CET14sqE3.5sq（G42）（機械設備工事）	
				EHP-2	１１．０	１００／６０	ＢＥ							EM-CET14sqE3.5sq（G42）（機械設備工事）	

附属特別支援学校体育館幹線系統図

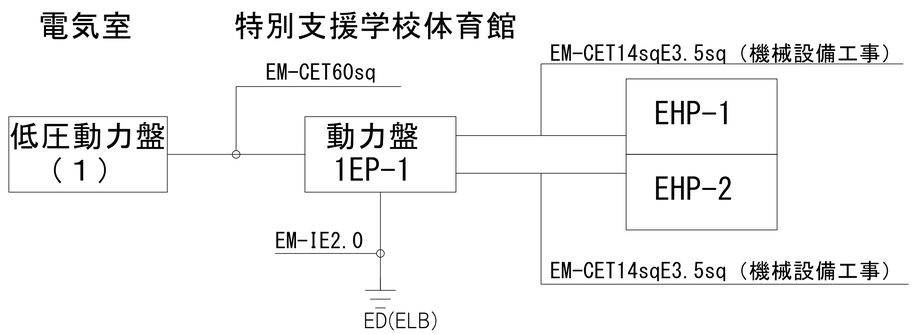

変更箇所

特記事項					
訂　正	株式会社ショウテック一級建築士事務所	業務名称 東京学芸大学（小金井他）附属小金井小学校体育館等改修設備設計業務	工事名称 東京学芸大学(大泉他）附属大泉小学校体育館等改修電気設備工事		
			図面名称 特別支援学校動力盤結線図・幹線系統図（新設）	作成年度 令和8年度	縮　尺 NS　A1 A3	図面番号 E-11